

# RÚVZ so sídlom v Trenčíne

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok  
Nemocničná č. 4, Trenčín, 911 01, IČO 00610698

tel 032-6509511

fax 032-6521997

e-mail tn.cp@uvzsr.sk



web www.ruvztn.sk

deň 12/04/24 čas 10:43

počet 3

počet príloh: 0 počet strán: 2 strana 1

## Protokol o skúškach vzorky č. 1232/24

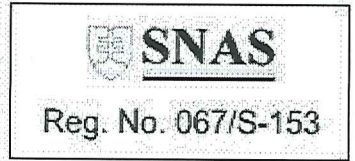

Akr akreditovaná metóda  
Nie neakreditovaná metóda

2. Zákazník IČO:42273668

obj.

Správa majetku mesta p.p., Nám. L. Štúra 1/1, Bánovce n/B., PSČ 95701

3. Kde odobraná

4. Kým a kedy odobraná

5. Príjem vzorky

Firma Správa majetku mesta p.p.  
osoba  
miesto plavecký bazén  
objekt Krytá plaváreň  
ulica F.Urbánka 9  
osada  
obec Bánovce nad Bebravou

Gašpárek, Muchová

čas 09:20  
dňa 09/04/24

centrálny príjem

čas 14:25  
dňa 09/04/24  
stav súhlas

Akreditácia

**ISO/IEC 17025**

odber vzoriek: Akr, ŠPP vid'. bod 9

skúšky: vid'. bod 8

6. Označenie vzorky

7. Číslo vzorky registračné :

reg# **49670**

**Bánovce n/Bebravou, F. Urbánka 9, Krytá plaváreň, plavecký bazén**

ext# OOS

voda bazén s recirkuláciou

informácia

int# CP-2283

Vyhláška MZ SR č.308/2012 Z.z.

Ⓢ

analýza začatá dňa 09/04/24

analýza ukončená dňa 12/04/24

## 8. Výsledky skúšok

#	ukazovateľ	jednotka	hodnota	metóda	neistota	AkrKdeSub	limit <sup>Ⓢ</sup>		limit <sup>Ⓢ</sup>
							min	max	
	celkový chlór	[mg/l]	0.64	ŠPP - 85/II	%15	AkrTer		nemá	
	chemická spotr. O2 mangan.	[mg/l]	< 0.33	ŠPP - 15/II	%	Akr		3	
	reakcia vody	[]	7.39	ŠPP - 22/II	± 0.2	Akr	6.5	7.8	
	teplota vody	[°C]	30.2	ŠPP - 88/II	± 0.3	AkrTer		nemá	
	viazaný chlór	[mg/l]	0.12	ŠPP - 85/II	%15	AkrTer		0.3	
	voľný chlór	[mg/l]	0.52	ŠPP - 85/II	%15	AkrTer		0.6	
	Escherichia coli	KTJ/100ml	0	ŠPP - 4/III	%18	Akr		10	
	Pseudomonas aeruginosa	KTJ/100ml	< 1	ŠPP - 9/III	%	Akr		0	
	Staphylococcus aureus	KTJ/100ml	< 1	ŠPP - 8/III	%	Akr		0	
	konzumenty	jedinice/ml	0	ŠPP - 2/IV	%41	Akr		50	
	kultiv. mikroorg. pri 36°C	[KTJ/ml]	20	ŠPP - 1/III	%18	Akr		100	
	producenty	jedinice/ml	0	ŠPP - 2/IV	%41	Akr		200	
	črevné enterokoky	KTJ/100ml	1	ŠPP - 3/III	%19	Akr		10	

# RÚVZ so sídlom v Trenčíne

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok  
Nemocničná č. 4, Trenčín, 911 01, IČO 00610698

tel 032-6509511

fax 032-6521997

e-mail tn.cp@uvzsr.sk


web www.ruvztn.sk

deň 12/04/24 čas 10:43

počet 3

počet príloh: 0 počet strán: 2 strana 2

## Protokol o skúškach vzorky č. 1232/24

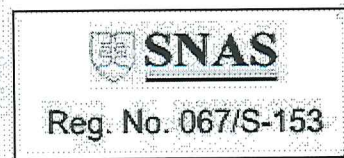

Akr akreditovaná metóda

Nie akreditovaná metóda

### Prehlásenie

- výsledky skúšok sa týkajú iba skúšaných vzoriek
- protokol možno reprodukovat' iba celý

### Legenda

OCHFA ŽaPP Oddelenie fyzikálnych a chemických analýz životného a pracovného prostredia

Ⓢ Upozornenie: vyhláška, limity a ich prekročenie

### Legenda

- < pod LOQ Akr akreditovaná metóda
- M medzná hodnota Kde Ter terén/laboratórium
- I indikačná hodnota Sub cudzia subdodávka
- O odporúčaná hodnota
- N najvyššia medzná hodnota
- V vyhovuje
- ŠPP štandardný pracovný postup

### 9. Správa

Priehľadnosť = dno.

Akreditovaný odber ŠPP - 2/OS.

Pri teplote vody v bazéne nad 28°C je prípustná hodnota voľného chlóru do 1 mg/l.

Schválil: RNDr. Branislav Cích, vedúci OOFŽP

Vybavuje: Bc. I. Adamcová, Mgr. S. Vlková

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA  
SO SÍDLOM V TRENČÍNE  
OOFŽP