

RÚVZ so sídlom v Trenčíne

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok
Nemocničná č. 4, Trenčín, 911 01, IČO 00610698

tel 032-6509511

fax 032-6521997

e-mail tn.cp@uvzsr.sk


web www.ruvztn.sk

deň 16/08/24 čas 10:30

počet 3

počet príloh: 0 počet strán: 2 strana 1

Protokol o skúškach vzorky č. 3292/24

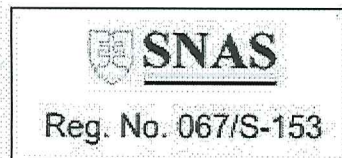

Akr akreditovaná metóda
Nie neakreditovaná metóda

obj.

2. Zákazník IČO: 42273668

Správa majetku mesta p.p., Nám. L. Štúra 1/1, Bánovce n/B., PSČ 95701

3. Kde odobraná

4. Kým a kedy odobraná

5. Príjem vzorky

Firma Správa majetku mesta p.p.
osoba
miesto plavecký bazén
objekt Krytá plaváreň
ulica F.Urbánka 9
osada
obec Bánovce nad Bebravou

Gašpárek, Rajníková
čas 09:37
dňa 14/08/24

centrálny príjem
čas 12:56
dňa 14/08/24
stav súhlas

Akreditácia | odber vzoriek: Akr, ŠPP vid'. bod 9
ISO/IEC 17025 | skúšky: vid'. bod 8

6. Označenie vzorky

7. Číslo vzorky registračné :

reg# **50423**

Bánovce n/Bebravou, F. Urbánka 9, Krytá plaváreň, plavecký bazén

ext# OOS

voda bazén s recirkuláciou

informácia

int# CP-5989

Vyhláška MZ SR č.308/2012 Z.z.

①

analýza začatá dňa 14/08/24

analýza ukončená dňa 16/08/24

8. Výsledky skúšok

#	ukazovateľ	jednotka	hodnota	metóda	neistota	AkrKdeSub	limit ^①		limit ^① O O I M N
							min	max	
	celkový chlór	[mg/l]	0.6	ŠPP - 85/II	%15	Akr Ter		nemá	
	chemická spotr. O2 mangan.	[mg/l]	0.46	ŠPP - 15/II	% 7.4	Akr		3	
	reakcia vody	[]	7.74	ŠPP - 22/II	± 0.2	Akr	6.5	7.8	
	teplota vody	[°C]	30.2	ŠPP - 88/II	± 0.3	Akr Ter		nemá	
	viazaný chlór	[mg/l]	0.07	ŠPP - 85/II	%15	Akr Ter		0.3	
	voľný chlór	[mg/l]	0.53	ŠPP - 85/II	%15	Akr Ter		0.6	
	Escherichia coli	KTJ/100ml	0	ŠPP - 4/III	%18	Akr		10	
	Pseudomonas aeruginosa	KTJ/100ml	< 1	ŠPP - 9/III	%	Akr		0	
	Staphylococcus aureus	KTJ/100ml	< 1	ŠPP - 8/III	%	Akr		0	
	konzumenty	jedinice/ml	0	ŠPP - 2/IV	%41	Akr		50	
	kultiv. mikroorg. pri 36°C	[KTJ/ml]	39	ŠPP - 1/III	%18	Akr		100	
	producenty	jedinice/ml	0	ŠPP - 2/IV	%41	Akr		200	
	črevné enterokoky	KTJ/100ml	0	ŠPP - 3/III	%19	Akr		10	

RÚVZ so sídlom v Trenčíne

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok
Nemocničná č. 4, Trenčín, 911 01, IČO 00610698

tel 032-6509511

fax 032-6521997

e-mail tn.cp@uvzsr.sk


web www.ruvztn.sk

deň 16/08/24 čas 10:30

počet 3

počet príloh: 0 počet strán: 2 strana 2

Protokol o skúškach vzorky č. 3292/24

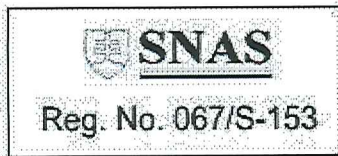

Akr akreditovaná metóda

Nie neakreditovaná metóda

Prehlásenie

- výsledky skúšok sa týkajú iba skúšaných vzoriek
- protokol možno reprodukovat iba celý

Legenda

OCHFA ŽaPP Oddelenie fyzikálnych a chemických analýz životného a pracovného prostredia

① Upozornenie: vyhláška, limity a ich prekročenie

Legenda

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| < pod LOQ | Akr akreditovaná metóda |
| M medzná hodnota | Kde Ter terén/laboratórium |
| I indikačná hodnota | Sub cudzia subdodávka |
| O odporúčaná hodnota | |
| N najvyššia medzná hodnota | |
| V vyhovuje | |
| ŠPP štandardný pracovný postup | |

9. Správa

Priehľadnosť = dno.

Akreditovaný odber ŠPP - 2/OS.

Pri teplote vody v bazéne nad 28°C je prípustná hodnota voľného chlóru do 1 mg/l.

Schválil: RNDr. Branislav Cích, vedúci OOFŽP

Vybavuje: Bc. I. Adamcová, Mgr. S. Vlková

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V TRENČÍNE

pečiatka

OOFŽP

12