

RÚVZ so sídlom v Trenčíne

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok
Nemocničná č. 4, Trenčín, 911 01, IČO 00610698

tel 032-6509511

fax 032-6521997

e-mail tn.cp@uvzsr.sk

web www.ruvztn.sk

deň 24/03/25 čas 07:04

počet 3

počet príloh: 0 počet strán: 2 strana 1

Protokol o skúškach vzorky č. 964/25



SNAS

Reg. No. 067/S-153

Akr akreditovaná metóda

Nie neakreditovaná metóda

obj.

2. Zákazník IČO: 42273668

Správa majetku mesta p.p., Nám. Ľ. Štúra 1/1, Bánovce n/B., PSČ 95701

3. Kde odobraná

4. Kým a kedy odobraná

5. Príjem vzorky

Firma Správa majetku mesta p.p.
osoba
miesto
objekt Krytá plaváreň
ulica F. Urbánka 9
osada
obec Bánovce nad Bebravou

Muchová, Rajníková

čas 08:52
dňa 19/03/25

centrálny príjem

čas 12:35
dňa 19/03/25
stav súhlas

Akreditácia

ISO/IEC 17025

odber vzoriek: Akr, ŠPP vid'. bod 9

skúšky: vid'. bod 8

6. Označenie vzorky

7. Číslo vzorky registračné :

reg# **51647**

Bánovce n/Bebravou, F. Urbánka 9, Krytá plaváreň, plavecký bazén, stred dlhej strany

ext# OOS

voda bazén s recirkuláciou

informácia

int# CP-1716

Vyhláška MZ SR č. 308/2012 Z.z.

①

analýza začatá dňa 19/03/25

analýza ukončená dňa 21/03/25

8. Výsledky skúšok

#	ukazovateľ	jednotka	hodnota	metóda	neistota	AkrKdeSub	limit ^① min max	limit ^① O O I M N
	celkový chlór	[mg/l]	0.72	ŠPP - 85/II	%15	Akr Ter	nemá	
	chemická spotr. O2 mangan.	[mg/l]	0.97	ŠPP - 15/II	% 7.4	Akr	3	
	reakcia vody	[]	7.53	ŠPP - 22/II	± 0.2	Akr	6.5 7.8	
	teplota vody	[°C]	30.4	ŠPP - 88/II	± 0.3	Akr Ter	nemá	
	viazaný chlór	[mg/l]	0.14	ŠPP - 85/II	%15	Akr Ter	0.3	
	voľný chlór	[mg/l]	0.58	ŠPP - 85/II	%15	Akr Ter	0.6	
	Escherichia coli	KTJ/100ml	0	ŠPP - 4/III	%18	Akr	10	
	Pseudomonas aeruginosa	KTJ/100ml	< 1	ŠPP - 9/III	%	Akr	0	
	Staphylococcus aureus	KTJ/100ml	< 1	ŠPP - 8/III	%	Akr	0	
	konzumenty	jedinice/ml	0	ŠPP - 2/IV	%41	Akr	50	
	kultiv. mikroorg. pri 36°C	[KTJ/ml]	0	ŠPP - 1/III	%18	Akr	100	
	producenty	jedinice/ml	0	ŠPP - 2/IV	%41	Akr	200	
	črevné enterokoky	KTJ/100ml	0	ŠPP - 3/III	%19	Akr	10	

RÚVZ so sídlom v Trenčíne

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok
Nemocničná č. 4, Trenčín, 911 01, IČO 00610698

tel 032-6509511

fax 032-6521997

e-mail tn.cp@uvzs.sk


web www.ruvztn.sk

deň 24/03/25 čas 07:04

počet 3

počet príloh: 0 počet strán: 2 strana 2

Protokol o skúškach vzorky č. 964/25

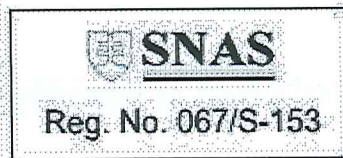

Akr akreditovaná metóda

Nie neakreditovaná metóda

Prehlásenie - výsledky skúšok sa týkajú iba skúšaných vzoriek - protokol možno reprodukovat' iba celý Legenda OCHFA ŽaPP Oddelenie fyzikálnych a chemických analýz životného a pracovného prostredia ① Upozornenie: vyhláška, limity a ich prekročenie	Legenda < pod LOQ M medzná hodnota I indikačná hodnota O odporúčaná hodnota N najvyššia medzná hodnota V vyhovuje ŠPP štandardný pracovný postup	
	Akr akreditovaná metóda Kde Ter terén/laboratórium Sub cudzia subdodávka	

9. Správa

Priehľadnosť = dno.
Akreditovaný odber ŠPP - 2/OS.
Pri teplote vody v bazéne nad 28°C je prípustná hodnota voľného chlóru do 1 mg/l.

Schválil: RNDr. Branislav Cích, vedúci OOFŽP
Vybavuje: Bc. I. Adamcová, Mgr. S. Vlková

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V TRENČÍNE
OOFŽP
pečiatka

RÚVZ so sídlom v Trenčíne

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok
Nemocničná č. 4, Trenčín, 911 01, IČO 00610698

tel 032-6509511

fax 032-6521997

e-mail tn.cp@uvzsr.sk


web www.ruvztn.sk

deň 04/04/25 čas 11:07

počet 3

počet príloh: 0 počet strán: 2 strana 1

Protokol o skúškach vzorky č. 965/25

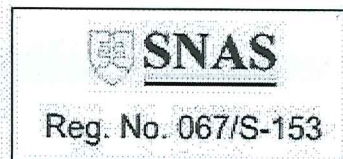

Akr akreditovaná metóda
Nie neakreditovaná metóda

obj.

2. Zákazník IČO: 42273668

Správa majetku mesta p.p., Nám. Ľ. Štúra 1/1, Bánovce n/B., PSČ 95701

3. Kde odobraná

4. Kým a kedy odobraná

5. Príjem vzorky

Firma Správa majetku mesta p.p.
osoba
miesto bazén
objekt Krytá plaváreň
ulica F. Urbánka 9
osada
obec Bánovce nad Bebravou

Muchová, Rajníková
čas 08:56
dňa 19/03/25

centrálny príjem
čas 12:35
dňa 19/03/25
stav súhlas

Akreditácia
ISO/IEC 17025
odber vzoriek: Akr, ŠPP vid'. bod 9
skúšky: vid'. bod 8

6. Označenie vzorky

7. Číslo vzorky registračné :

reg# **51648**

Bánovce n/Bebravou, F. Urbánka 9, Krytá plaváreň, oddychový-relaxačný bazén			ext# OOS
voda bazén s recirkuláciou		informácia	int# CP-1717
Vyhláška MZ SR č.308/2012 Z.z.			①

analýza začatá dňa 19/03/25

analýza ukončená dňa 04/04/25

8. Výsledky skúšok

#	ukazovateľ	jednotka	hodnota	metóda	neistota	AkrKdeSub	limit ^① min max	limit ^① O O I M N
	celkový chlór	[mg/l]	0.9	ŠPP - 85/II	%15	Akr Ter	nemá	
	chemická spotr. O2 mangan.	[mg/l]	< 0.33	ŠPP - 15/II	%	Akr	3	
	reakcia vody	[]	7.26	ŠPP - 22/II	± 0.2	Akr	6.5 7.8	
	teplota vody	[°C]	39.7	ŠPP - 88/II	± 0.3	Akr Ter	nemá	
	viazaný chlór	[mg/l]	0.03	ŠPP - 85/II	%15	Akr Ter	0.3	
	voľný chlór	[mg/l]	0.87	ŠPP - 85/II	%15	Akr Ter	0.6	
	Escherichia coli	KTJ/100ml	0	ŠPP - 4/III	%18	Akr	10	
	Legionella sp.	[KTJ/l]	nestanovené	ŠPP 11/III		Nie	10	
	Pseudomonas aeruginosa	KTJ/100ml	< 1	ŠPP - 9/III	%	Akr	0	
	Staphylococcus aureus	KTJ/100ml	< 1	ŠPP - 8/III	%	Akr	0	
	konzumenty	jedince/ml	0	ŠPP - 2/IV	%41	Akr	50	
	kultiv. mikroorg. pri 36°C	[KTJ/ml]	0	ŠPP - 1/III	%18	Akr	100	
	producenty	jedince/ml	0	ŠPP - 2/IV	%41	Akr	200	
	črevné enterokoky	KTJ/100ml	0	ŠPP - 3/III	%19	Akr	10	

RÚVZ so sídlom v Trenčíne

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok
Nemocničná č. 4, Trenčín, 911 01, IČO 00610698

tel 032-6509511

fax 032-6521997

e-mail tn.cp@uvzsr.sk


web www.ruvztn.sk

deň 04/04/25 čas 11:07

počet 3

počet príloh: 0 počet strán: 2 strana 2

Protokol o skúškach vzorky č. 965/25

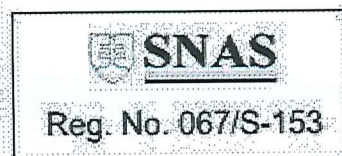

Akr akreditovaná metóda

Nie neakreditovaná metóda

Prehlásenie

- výsledky skúšok sa týkajú iba skúšaných vzoriek
- protokol možno reprodukovat' iba celý

Legenda

OCHFA ŽaPP Oddelenie fyzikálnych a chemických analýz životného a pracovného prostredia

① Upozornenie: vyhláška, limity a ich prekročenie

Legenda

- < pod LOQ
 - M medzná hodnota
 - I indikačná hodnota
 - O odporúčaná hodnota
 - N najvyššia medzná hodnota
 - V vyhovuje
 - ŠPP štandardný pracovný postup
- Akr akreditovaná metóda
Kde Ter terén/laboratórium
Sub cudzia subdodávka

9. Správa

Prieťahnosť = dno.

Akreditovaný odber ŠPP - 2/OS.

Pri teplote vody v bazéne nad 28°C je prípustná hodnota voľného chlóru do 1 mg/l.

Pojem "Legionella nestanovená" podľa normy STN EN ISO 11731:2018 znamená, že v skúšanom objeme vzorky vody bola Legionella sp. neprítomná.

Schválil: RNDr. Branislav Cích, vedúci OOFŽP

Vybavuje: Bc. I. Adamcová

pečiatka

REGIONÁLNY ÚRAD VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V TRENČÍNE

RÚVZ so sídlom v Trenčíne

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok
Nemocničná č. 4, Trenčín, 911 01, IČO 00610698

tel 032-6509511

fax 032-6521997

e-mail tn.cp@uvzsr.sk


web www.ruvztn.sk

deň 24/03/25 čas 09:44

počet 3

počet príloh: 0 počet strán: 2 strana 1

Protokol o skúškach vzorky č. 966/25

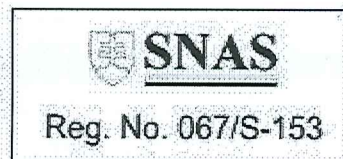

Akr akreditovaná metóda
Nie neakreditovaná metóda

2. Zákazník IČO: 42273668

obj.

Správa majetku mesta p.p., Nám. Ľ. Štúra 1/1, Bánovce n/B., PSČ 95701

3. Kde odobraná

4. Kým a kedy odobraná

5. Príjem vzorky

Firma Správa majetku mesta p.p.
osoba
miesto ochladzovací bazén
objekt Krytá plaváreň
ulica F. Urbánka 9
osada
obec Bánovce nad Bebravou

Muchová, Rajníková

čas 09:00
dňa 19/03/25

centrálny príjem

čas 12:35
dňa 19/03/25
stav súhlas

Akreditácia

ISO/IEC 17025

odber vzoriek: Akr, ŠPP vid'. bod 9

skúšky: vid'. bod 8

6. Označenie vzorky

7. Číslo vzorky registračné :

reg# **51649**

Bánovce n/Bebravou, F. Urbánka 9, Krytá plaváreň, ochladzovací bazén

ext# OOS

voda bazén bez recirkulácie

informácia

int# CP-1718

Vyhláška MZ SR č. 308/2012 Z.z.

analýza začatá dňa 19/03/25

analýza ukončená dňa 24/03/25

8. Výsledky skúšok

#	ukazovateľ	jednotka	hodnota	metóda	neistota	AkrKdeSub	limit ^⓪		limit ^⓪
							min	max	
	celkový chlór	[mg/l]	0.26	ŠPP - 85/II	%15	Akr Ter		nemá	
	chemická spotr. O2 mangan.	[mg/l]	0.45	ŠPP - 15/II	% 7.4	Akr		3	
	reakcia vody	[]	7.3	ŠPP - 22/II	± 0.2	Akr	6.5	7.8	
	teplota vody	[°C]	13.2	ŠPP - 88/II	± 0.3	Akr Ter		nemá	
	viazaný chlór	[mg/l]	0.1	ŠPP - 85/II	%15	Akr Ter		0.3	
	voľný chlór	[mg/l]	0.16	ŠPP - 85/II	%15	Akr Ter		0.6	
	Escherichia coli	KTJ/100ml	0	ŠPP - 4/III	%18	Akr		10	
	Pseudomonas aeruginosa	KTJ/100ml	< 1	ŠPP - 9/III	%	Akr		0	
	Staphylococcus aureus	KTJ/100ml	< 1	ŠPP - 8/III	%	Akr		0	
	konzumenty	jedince/ml	0	ŠPP - 2/IV	%41	Akr		50	
	kultiv. mikroorg. pri 36°C	[KTJ/ml]	0	ŠPP - 1/III	%18	Akr		100	
	producenty	jedince/ml	0	ŠPP - 2/IV	%41	Akr		200	
	črevné enterokoky	KTJ/100ml	0	ŠPP - 3/III	%19	Akr		10	

RÚVZ so sídlom v Trenčíne

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok
Nemocničná č. 4, Trenčín, 911 01, IČO 00610698

tel 032-6509511

fax 032-6521997

e-mail tn.cp@uvzs.sk


web www.ruvztn.sk

deň 24/03/25 čas 09:44

počet 3

počet príloh: 0 počet strán: 2 strana 2

Protokol o skúškach vzorky č. 966/25

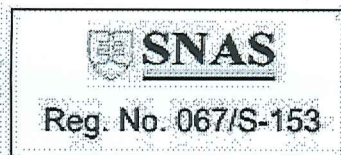

Akr akreditovaná metóda

Nie neakreditovaná metóda

Prehlásenie

- výsledky skúšok sa týkajú iba skúšaných vzoriek
- protokol možno reprodukovat' iba celý

Legenda

OCHFA ŽaPP Oddelenie fyzikálnych a chemických analýz životného a pracovného prostredia

① Upozornenie: vyhláška, limity a ich prekročenie

Legenda

- < pod LOQ Akr akreditovaná metóda
- M medzná hodnota Kde Ter terén/laboratórium
- I indikačná hodnota Sub cudzia subdodávka
- O odporúčaná hodnota
- N najvyššia medzná hodnota
- V vyhovuje
- ŠPP štandardný pracovný postup

9. Správa

Priehľadnosť = dno.

Akreditovaný odber ŠPP - 2/OS.

Pri teplote vody v bazéne nad 28°C je prípustná hodnota voľného chlóru do 1 mg/l.

Schválil: RNDr. Branislav Cích, vedúci OOFŽP

Vybavuje: Bc. I. Adamcová, Mgr. S. Vlková

REGIONÁLNY ÚRAD OCHRANY ŽIVOTNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V TREŇČÍNE
OOFŽP
pečiatka