

RÚVZ so sídlom v Trenčíne

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok
Nemocničná č. 4, Trenčín, 911 01, IČO 00610698

tel 032-6509511

fax 032-6521997


e-mail tn.cp@uvzs.sk

web www.ruvztn.sk

deň 28/01/26 čas 09:46 počet výtlačkov: 3

počet príloh: 0 počet strán: 2 strana 1

Protokol o skúškach vzorky č. 178/26

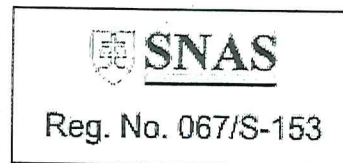

Akr akreditovaná metóda
Nie neakreditovaná metóda

obj.

2. Zákazník IČO: 42273668

Správa majetku mesta p.p., Nám. L. Štúra 1/1, Bánovce n/B., PSČ 95701

3. Kde odobraná

4. Kým a kedy odobraná

5. Príjem vzorky

Firma	Správa majetku mesta p.p.
osoba	
miesto	bazén
objekt	Krytá plaváreň
ulica	F.Urbánka 9
osada	
obec	Bánovce nad Bebravou

Muchová, Vavro
čas 10:10
dňa 22/01/26

centrálny príjem
čas 13:15
dňa 22/01/26
stav súhlas

Akreditácia	odber vzoriek: Akr, ŠPP vid'. bod 9
ISO/IEC 17025	skúšky: vid'. bod 8

6. Označenie vzorky

7. Číslo vzorky registračné :

reg# **53070**

Bánovce n/Bebravou, F. Urbánka 9, Krytá plaváreň, oddychový - relax. bazén

ext# OOS

voda bazén s recirkuláciou

informácia

int# CP-315

Vyhláška MZ SR č.308/2012 Z.z.

Ⓢ

analýza začatá dňa 22/01/26

analýza ukončená dňa 27/01/26

8. Výsledky skúšok

#	ukazovateľ	jednotka	hodnota	metóda	neistota	AkrKdeSub	limit [Ⓢ]		limit [Ⓢ]
							min	max	
	celkový chlór	[mg/l]	0.69	ŠPP - 85/II	%15	AkrTer		nemá	
	chemická spotr. O2 mangan.	[mg/l]	< 0.33	ŠPP - 15/II	%	Akr		3	
	reakcia vody	[]	7.17	ŠPP - 22/II	± 0.2	Akr	6.5	7.8	
	teplota vody	[°C]	39	ŠPP - 88/II	± 0.3	AkrTer		nemá	
	viazaný chlór	[mg/l]	0.01	ŠPP - 85/II	%15	AkrTer		0.3	
	voľný chlór	[mg/l]	0.68	ŠPP - 85/II	%15	AkrTer		0.6	
	Escherichia coli	KTJ/100ml	0	ŠPP - 4/III	%18	Akr		10	
	Pseudomonas aeruginosa	KTJ/100ml	< 1	ŠPP - 9/III	%	Akr		0	
	Staphylococcus aureus	KTJ/100ml	< 1	ŠPP - 8/III	%	Akr		0	
	konzumenty	jedinice/ml	0	ŠPP - 2/IV	%42	Akr		50	
	kultiv. mikroorg. pri 36°C	[KTJ/ml]	3	ŠPP - 1/III	%18	Akr		100	
	producenty	jedinice/ml	0	ŠPP - 2/IV	%41	Akr		200	
	črevné enterokoky	KTJ/100ml	0	ŠPP - 3/III	%19	Akr		10	

RÚVZ so sídlom v Trenčíne

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok
Nemocničná č. 4, Trenčín, 911 01, IČO 00610698

tel 032-6509511

fax 032-6521997


e-mail tn.cp@uvzsr.sk

web www.ruvztn.sk

deň 28/01/26 čas 09:46 počet výtlačkov: 3

počet príloh: 0 počet strán: 2 strana 2

Protokol o skúškach vzorky č. 178/26

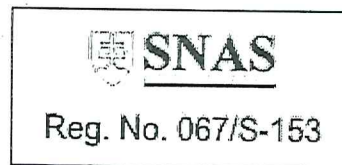

Akr akreditovaná metóda
Nie neakreditovaná metóda

<p>Prehlásenie</p> <ul style="list-style-type: none">- výsledky skúšok sa týkajú iba skúšaných vzoriek- protokol možno reprodukovat' iba celý <p>Legenda</p> <p>OOS Oddelenie odberových skupín</p> <p>Ⓞ Upozornenie: vyhláška, limity a ich prekročenie</p>	<p>Legenda</p> <table><tr><td>< pod LOQ</td><td>Akr akreditovaná metóda</td></tr><tr><td><< pod LOD</td><td>Kde Ter terén/laboratórium</td></tr><tr><td>M medzná hodnota</td><td>Sub cudzia subdodávka</td></tr><tr><td>I indikačná hodnota</td><td></td></tr><tr><td>O odporúčaná hodnota</td><td></td></tr><tr><td>N najvyššia medzná hodnota</td><td></td></tr><tr><td>V vyhovuje</td><td>ŠPP štandardný pracovný postup</td></tr></table>	< pod LOQ	Akr akreditovaná metóda	<< pod LOD	Kde Ter terén/laboratórium	M medzná hodnota	Sub cudzia subdodávka	I indikačná hodnota		O odporúčaná hodnota		N najvyššia medzná hodnota		V vyhovuje	ŠPP štandardný pracovný postup
< pod LOQ	Akr akreditovaná metóda														
<< pod LOD	Kde Ter terén/laboratórium														
M medzná hodnota	Sub cudzia subdodávka														
I indikačná hodnota															
O odporúčaná hodnota															
N najvyššia medzná hodnota															
V vyhovuje	ŠPP štandardný pracovný postup														

9. Správa

Priehľadnosť = dno.
Akreditovaný odber ŠPP - 2/OS.
Pri teplote vody v bazéne nad 28°C je prípustná hodnota voľného chlóru do 1 mg/l.

Schválil: RNDr. Branislav Cích, vedúci OOFŽP
Vybavuje: Bc. I. Adamcová, Mgr. S. Vlková

pečiatka

V2 *Adamcová*

RÚVZ so sídlom v Trenčíne

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok
Nemocničná č. 4, Trenčín, 911 01, IČO 00610698

tel 032-6509511

fax 032-6521997


e-mail tn.cp@uvzsr.sk

web www.ruvztn.sk

deň 28/01/26 čas 09:45 počet výtlačkov: 3

počet príloh: 0 počet strán: 2 strana 1

Protokol o skúškach vzorky č. 177/26

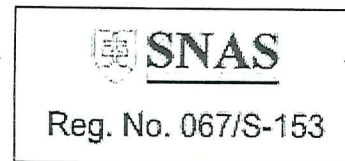

Akr akreditovaná metóda
Nie neakreditovaná metóda

2. Zákazník IČO: 42273668

obj.

Správa majetku mesta p.p., Nám. Ľ. Štúra 1/1, Bánovce n/B., PSČ 95701

3. Kde odobraná

4. Kým a kedy odobraná

5. Príjem vzorky

Firma osoba miesto plavecký bazén objekt Krytá plaváreň ulica F. Urbánka č.1489/9 osada obec Bánovce nad Bebravou	Muchová, Vavro čas 10:00 dňa 22/01/26	centrálny príjem čas 13:15 dňa 22/01/26 stav súhlas
Akreditácia ISO/IEC 17025		odber vzoriek: Akr, ŠPP vid'. bod 9 skúšky: vid'. bod 8

6. Označenie vzorky

7. Číslo vzorky registračné :

reg# 53069

Bánovce n/Bebravou, F. Urbánka 9, Krytá plaváreň, plavecký bazén

ext# OOS

voda bazén s recirkuláciou

informácia

int# CP-314

Vyhláška MZ SR č.308/2012 Z.z. ①

analýza začatá dňa 22/01/26

analýza ukončená dňa 27/01/26

8. Výsledky skúšok

#	ukazovateľ	jednotka	hodnota	metóda	neistota	AkrKdeSub	limit ^①		limit ^① O O I M N
							min	max	
	celkový chlór	[mg/l]	0.84	ŠPP - 85/II	%15	AkrTer		nemá	
	chemická spotr. O2 mangan.	[mg/l]	< 0.33	ŠPP - 15/II	%	Akr		3	
	reakcia vody	[]	7.22	ŠPP - 22/II	± 0.2	Akr	6.5	7.8	
	teplota vody	[°C]	30.3	ŠPP - 88/II	± 0.3	AkrTer		nemá	
	viazaný chlór	[mg/l]	0.28	ŠPP - 85/II	%15	AkrTer		0.3	
	voľný chlór	[mg/l]	0.56	ŠPP - 85/II	%15	AkrTer		0.6	
	Escherichia coli	KTJ/100ml	0	ŠPP - 4/III	%18	Akr		10	
	Pseudomonas aeruginosa	KTJ/100ml	< 1	ŠPP - 9/III	%	Akr		0	
	Staphylococcus aureus	KTJ/100ml	< 1	ŠPP - 8/III	%	Akr		0	
	konzumenty	jedinice/ml	0	ŠPP - 2/IV	%42	Akr		50	
	kultiv. mikroorg. pri 36°C	[KTJ/ml]	0	ŠPP - 1/III	%18	Akr		100	
	producenty	jedinice/ml	0	ŠPP - 2/IV	%41	Akr		200	
	črevné enterokoky	KTJ/100ml	0	ŠPP - 3/III	%19	Akr		10	

RÚVZ so sídlom v Trenčíne

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok
Nemocničná č. 4, Trenčín, 911 01, IČO 00610698

tel 032-6509511

fax 032-6521997



e-mail tn.cp@uvzsr.sk

web www.ruvztn.sk

deň 28/01/26 čas 09:45 počet výtlačkov: 3

počet príloh: 0 počet strán: 2 strana 2

Protokol o skúškach vzorky č. 177/26

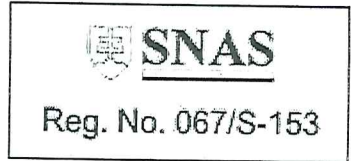

Akr akreditovaná metóda

Nie neakreditovaná metóda

Prehlásenie

- výsledky skúšok sa týkajú iba skúšaných vzoriek
- protokol možno reprodukovat' iba celý

Legenda

OOS Oddelenie odberových skupín

Ⓢ Upozornenie: vyhláška, limity a ich prekročenie

Legenda

< pod LOQ

« pod LOD

M medzná hodnota

I indikačná hodnota

O odporúčaná hodnota

N najvyššia medzná hodnota

V vyhovuje

Akr akreditovaná metóda

Kde Ter terén/laboratórium

Sub cudzia subdodávka

9. Správa

Priehľadnosť = dno.

Akreditovaný odber ŠPP - 2/OS.

Pri teplote vody v bazéne nad 28°C je prípustná hodnota voľného chlóru do 1 mg/l.

Schválil: RNDr. Branislav Cích, vedúci OOFŽP

Vybavuje: Bc. I. Adamcová, Mgr. S. Vlková

pečiatka